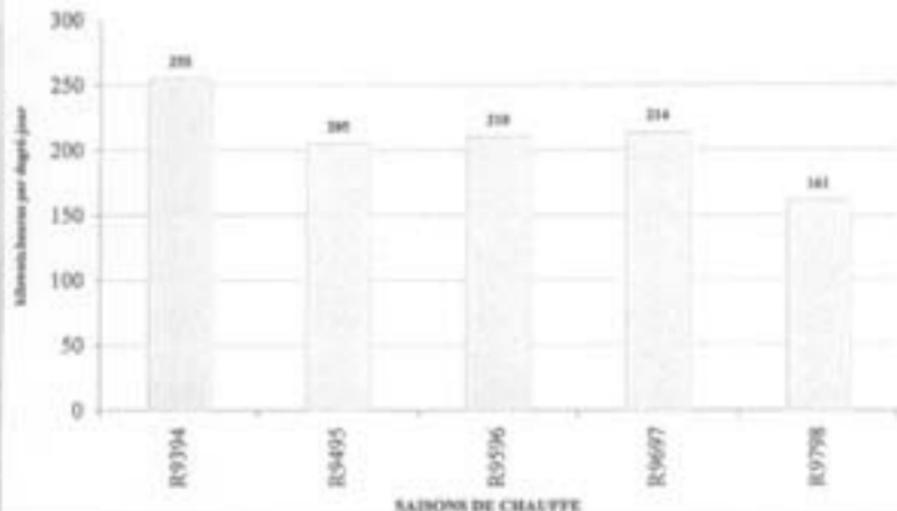


HISTORIQUE DE CONSOMMATION

CENTRE THERMIQUE N°: 11059 G PUISSANCE: 588 kw

ADRESSE: 8, CITE VOLTAIRE

GESTIONNAIRE: DASCO secteur: 1,3

RATIOS PAR SAISONS DE CHAUFFE

L'ECOREGULATEUR DIP A ETE INSTALLE EN 1997

LE RESULTAT DE LA SAISON 1997/1998 DE 161 KWH PAR DEGRE.JOUR

REPRESENTE ENVIRON 25% D'ECONOMIE PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE

VILLE DE PARIS

DIRECTION DU PATRIMOINE

ET DE L'ARCHITECTURE

S.T.E.G.C.

Subdivision d'Exploitation NORD

6, rue de Cambrai - 75019 PARIS

S.T.E.G.C.

L'Ingénieur Divisionnaire
Chef de la Subdivision
d'Exploitation Nord